




ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

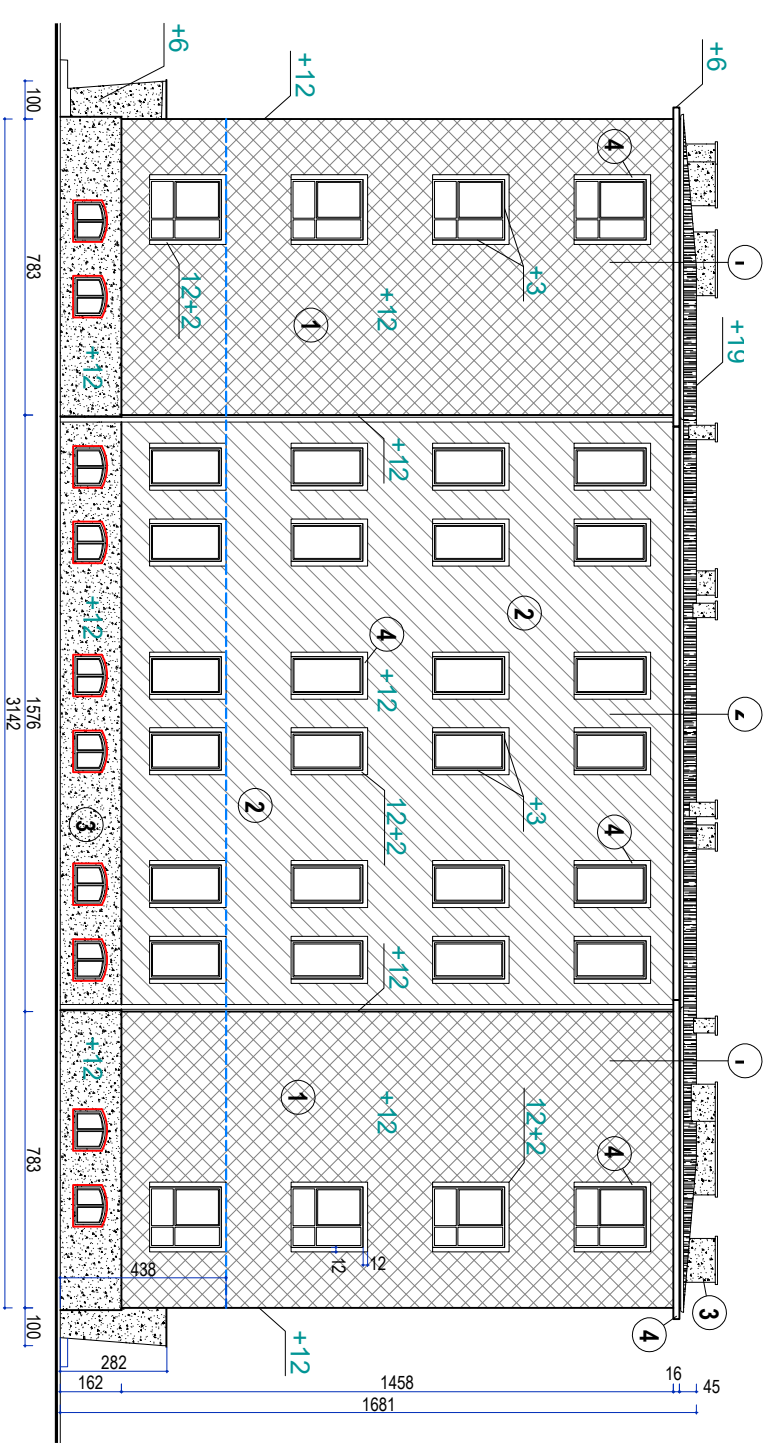

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

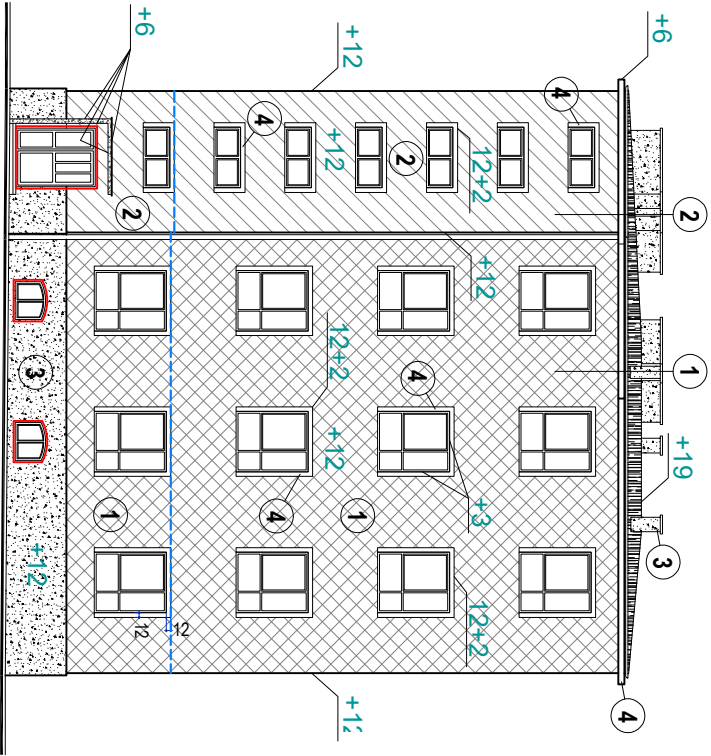

ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA




ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

SPECYFIKACJA ROBÓT :

- BUDYNEK OCIEPLONY W TECHNOLOGII BSO NA BAZIE KŁOKOWANEGO STYROPIANU SAMOGASNĄCEGO EPS 70-031 gr. 12 cm NA LISTWIE STARTOWEJ
- ŚCIANY - EPS 70-031 gr. 12 CM, TYNK SIŁOKASNOWY BARIWONY W MASIE ZIARNO 3,0MM BARANIEK - QUICK-MIX 6102 I 2,0MM BARANIEK - QUICK-MIX 6104
- PARTER - TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA) WYPRAWA SIŁOKASNOWA + ANTYGRAFITI
- COKÓŁ BUDYNKU - HYDROIZOLACJA, STYROPUR XPS 300-034 gr. 12 CM + TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA) + TYNK MOZAIKOWY QUICK-MIX 35 2,0 MM + ANTYGRAFIT
- WIATROŁAP - BOKI OBUSTRONNIE EPS 70-031 gr. 6 CM + TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA) + TYNK MOZAIKOWY QUICK-MIX 35 2,0 MM + ANTYGRAFIT
- SUFIT - OD GÓRY STYROPAPA EPS 200-036 gr.6CM, OD DOŁU EPS 70-031 gr.6 CM + TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA) + TYNK SIŁOKASNOWY BARIWONY W MASIE GŁADKI - QUICK-MIX BIAŁY
- ŚCIANY PIWNICZNE W GRUNIE - DO SPÓDU ŁAW HYDROIZOLACJA, STYROPUR XPS 300-031 12 CM, FOLIA KUBEŁKOWA
- OŚCIEŻA OKIEN I DRZWI - STYROPIAN EPS 70-031 gr. 3 cm, TYNK SIŁOKASNOWY BARIWONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR 6002 QUICK-MIX
- LOGGIE - ŚCIANY BOCZNE I NADPROŻE TYNK SIŁOKASNOWY 2MM KOLOR 6004, SUFIT - TYNK SIŁOKASNOWY 2MM BIAŁY, NOWA GRESOWA POSADZKA LOGGI Z COKOLIKAMI, NOWE ODDZIENIENIE (RZYGACZE), BALUSTADA MUROWANA Z NOWYM POCHWYTEM NA WYS. 110 CM RAL 7006, PARAPET CERAMICZNY BIAŁOŻYTY, STROPODACH - STYROPAPA EPS 200-036 GR 19 CM
- NOWE OKNA PCV PIWNICY (RAL 7006)
- NOWE DRZWI DO BUDYNKU - ALUMINIUM CIEPŁE W KOLORZE - RAL 7006 Z NOWYM PROGEM GRANITOWYM GR. 3CM
- REMONT PODESTÓW WEJŚCIOWYCH (PODEST I STOPIEŃ - GRANIT PŁOMIENIOWANY 3CM, PODSTOPNICA GRANIT POLEROWANY 1,5MM), MONTAŻ NOWYCH WYCIERACZEK 90X70CM
- DETAL ARCHYTEKTONICZNY:
- 13.1. OPASKI: WOKÓŁ OKIEN WYKONAĆ OPASKI - NAKLEJENIE DODATKOWE LISTWY ZE STYROPIANU EPS 100-031 GR 2CM SZER. 12 CM, TYNK SIŁOKASNOWY BARIWONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR 6002
- 13.2. OKAP - OBLÓŻYĆ STYROPIANEM EPS 70-031 gr. 6 cm + TYNK SIŁOKASNOWY BARIWONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR 6002
- OPERZENIA, PARAPETY, RYNNY I RURY SPŁUSTOWE - TYTAN-CYNK 0,7MM
- ŚCIANY ZABEPIECZYĆ ANTYGRAFITI - DO GÓRY OKIEN PARTIERU, NAD WEJŚCIAMI ZAMONTOWAĆ WANDALOODPORNE OPRawy OSWIETLENIOWE Z NUMERAMI POSESJI
- ZAMONTOWAĆ UCCHWYTY NA FLAGI.
- USUNĄĆ Z ELEWACJI WSZYSTKIE KABELE (NIECZYNNE ODCIĄĆ, CZYNNE UKRYĆ POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMĄ BRANŻOWĄ
- USUNĄĆ Z ELEWACJI WSZYSTKIE ANTENY SATELITARNE (ROZWAŻYĆ MONTAŻ ANTENY ZBIORCZEJ)
- WYKONAĆ OPASKĘ SZER 60 CM Z OBETONOWANYM OBRZEŻEM CHODNIKOWYM (WYPEŁNIENIE - POLBRUK)
- WYMIEŃ NAWIERZCHNIĘ DOŚĆ DO BUDYNKU (POLBRUK)

- LEGENDA KOLORÓW QUICK-MIX
- 1 6104 tynk siłokasnowy 2mm
  - 2 6102 tynk siłokasnowy 3mm
  - 3 tynk mozaikowy 2mm 35 Quickmix (cokoł, wiatrołap)
  - 4 6002 tynk siłokasnowy gładki (opaski, okap)
- elementy nowoprojektowane
- poziom zabezpieczenia antygraffiti



HORWAT  
ARCHITEKCI

50-369 Wrocław  
ul.M.S. Curie 65/2  
tel 601-28-70-40

Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Kamienna Droga 37-39	ETAP	PB
temat projektu	DOCIEPLENIE BUDYNKU	branża	architektura
temat rysunku	ELEWACJE - PROJEKT DOCIEPLENIA	skala	1:200
rysunku		data	10.2016
projektant	arch. Anna Horwat	rys.nr	05
współpr.	arch. Magdalena Horwat	str.nr	
sprawdz.	arch. Andrzej Horwat		