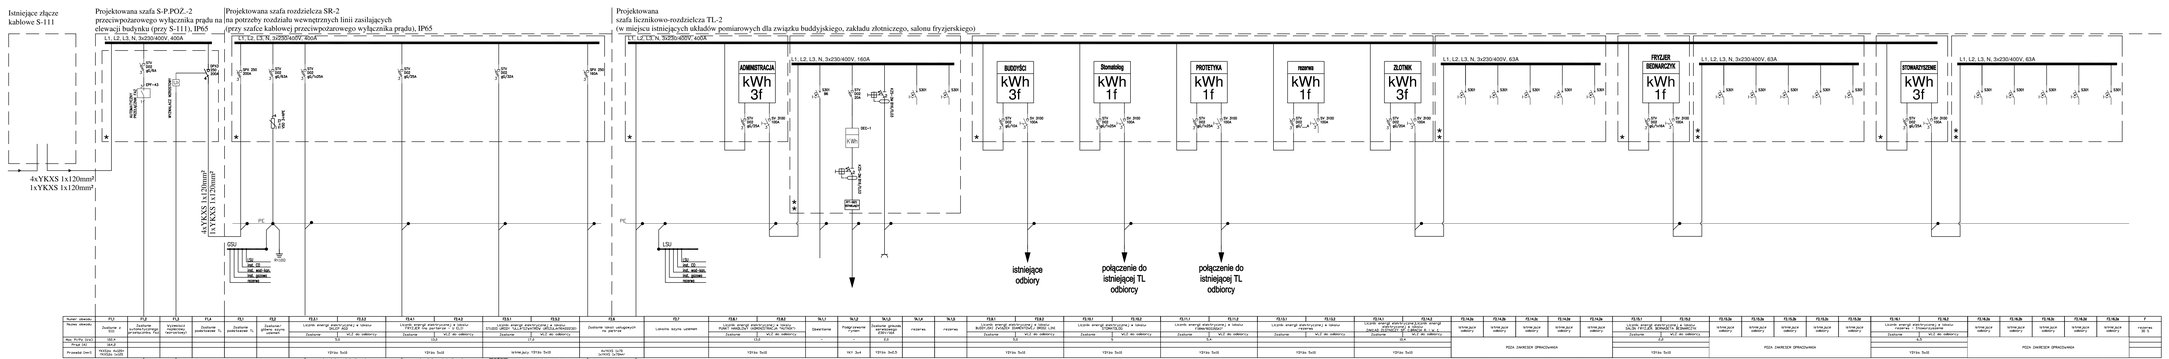
Istniejące złącze kablowe S-111
Projektowana szafa S-P.POŻ.-2 przeciwpożarowego wyłącznika prądu na elewacji budynku (przy S-111), IP65
Projektowana szafa rozdzielcza SR-2 na potrzeby rozdziału wewnętrznych linii zasilających (przy szafce kablowej przeciwpożarowego wyłącznika prądu), IP65
Projektowana szafa licznikowo-rozdzielcza TL-2 (w miejscu istniejących układów pomiarowych dla związku buddyjskiego, zakładu złotniczego, salonu fryzjerskiego)
L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 400A
L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 200A
L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 400A
L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 160A
L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 63A
L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 63A
L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 63A
L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 63A
4xYKXS 1x120mm²
1xYKXS 1x120mm²
4xYKXS 1x120mm²
1xYKXS 1x120mm²
PE
PE
LSU
LSU
ADMINISTRACJA
kWh 3f
BUDDYŚCI
kWh 3f
Słonatolog
kWh 1f
PROTETYKA
kWh 1f
rosmex
kWh 1f
ZŁOTNIK
kWh 3f
FRYZJER
REMIZACZYK
kWh 1f
STOMATOLOGICZNE
kWh 3f
istniejące odbiory
połączenie do istniejącej TL odbiorcy
połączenie do istniejącej TL odbiorcy
AGD
kWh 1f
FRYZJER
kWh 3f
ULLA 10
kWh 3f
istniejąca lokalizacja podlicznika w lokalu
istniejąca lokalizacja podlicznika w lokalu
istniejąca lokalizacja licznika w lokalu
istniejące odbiory
istniejące odbiory
istniejące odbiory
PRZYŁĄCZ GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIK WAZY WEJŚCIOWYCH KATEGORII I ORAZ II szt.
Projekt 2-pol. przy wejściu do lokalu 1 szt.
Projekt 2-pol. przy wejściu do lokalu 1 szt.
Projekt 2-pol. przy wejściu do lokalu 1 szt.
Projekt 2-pol. przy wejściu do lokalu 1 szt.
Projekt 2-pol. przy wejściu do lokalu 1 szt.
Numer obwodu
Nazwa obwodu
Zestawienie obwodów
PE
Zestawienie obwodów
Wyłączniki różnicowoprądowe
Zestawienie obwodów
Zestawienie obwodów
Zestawienie obwodów