


uziom pionowy $R < 100 \Omega$

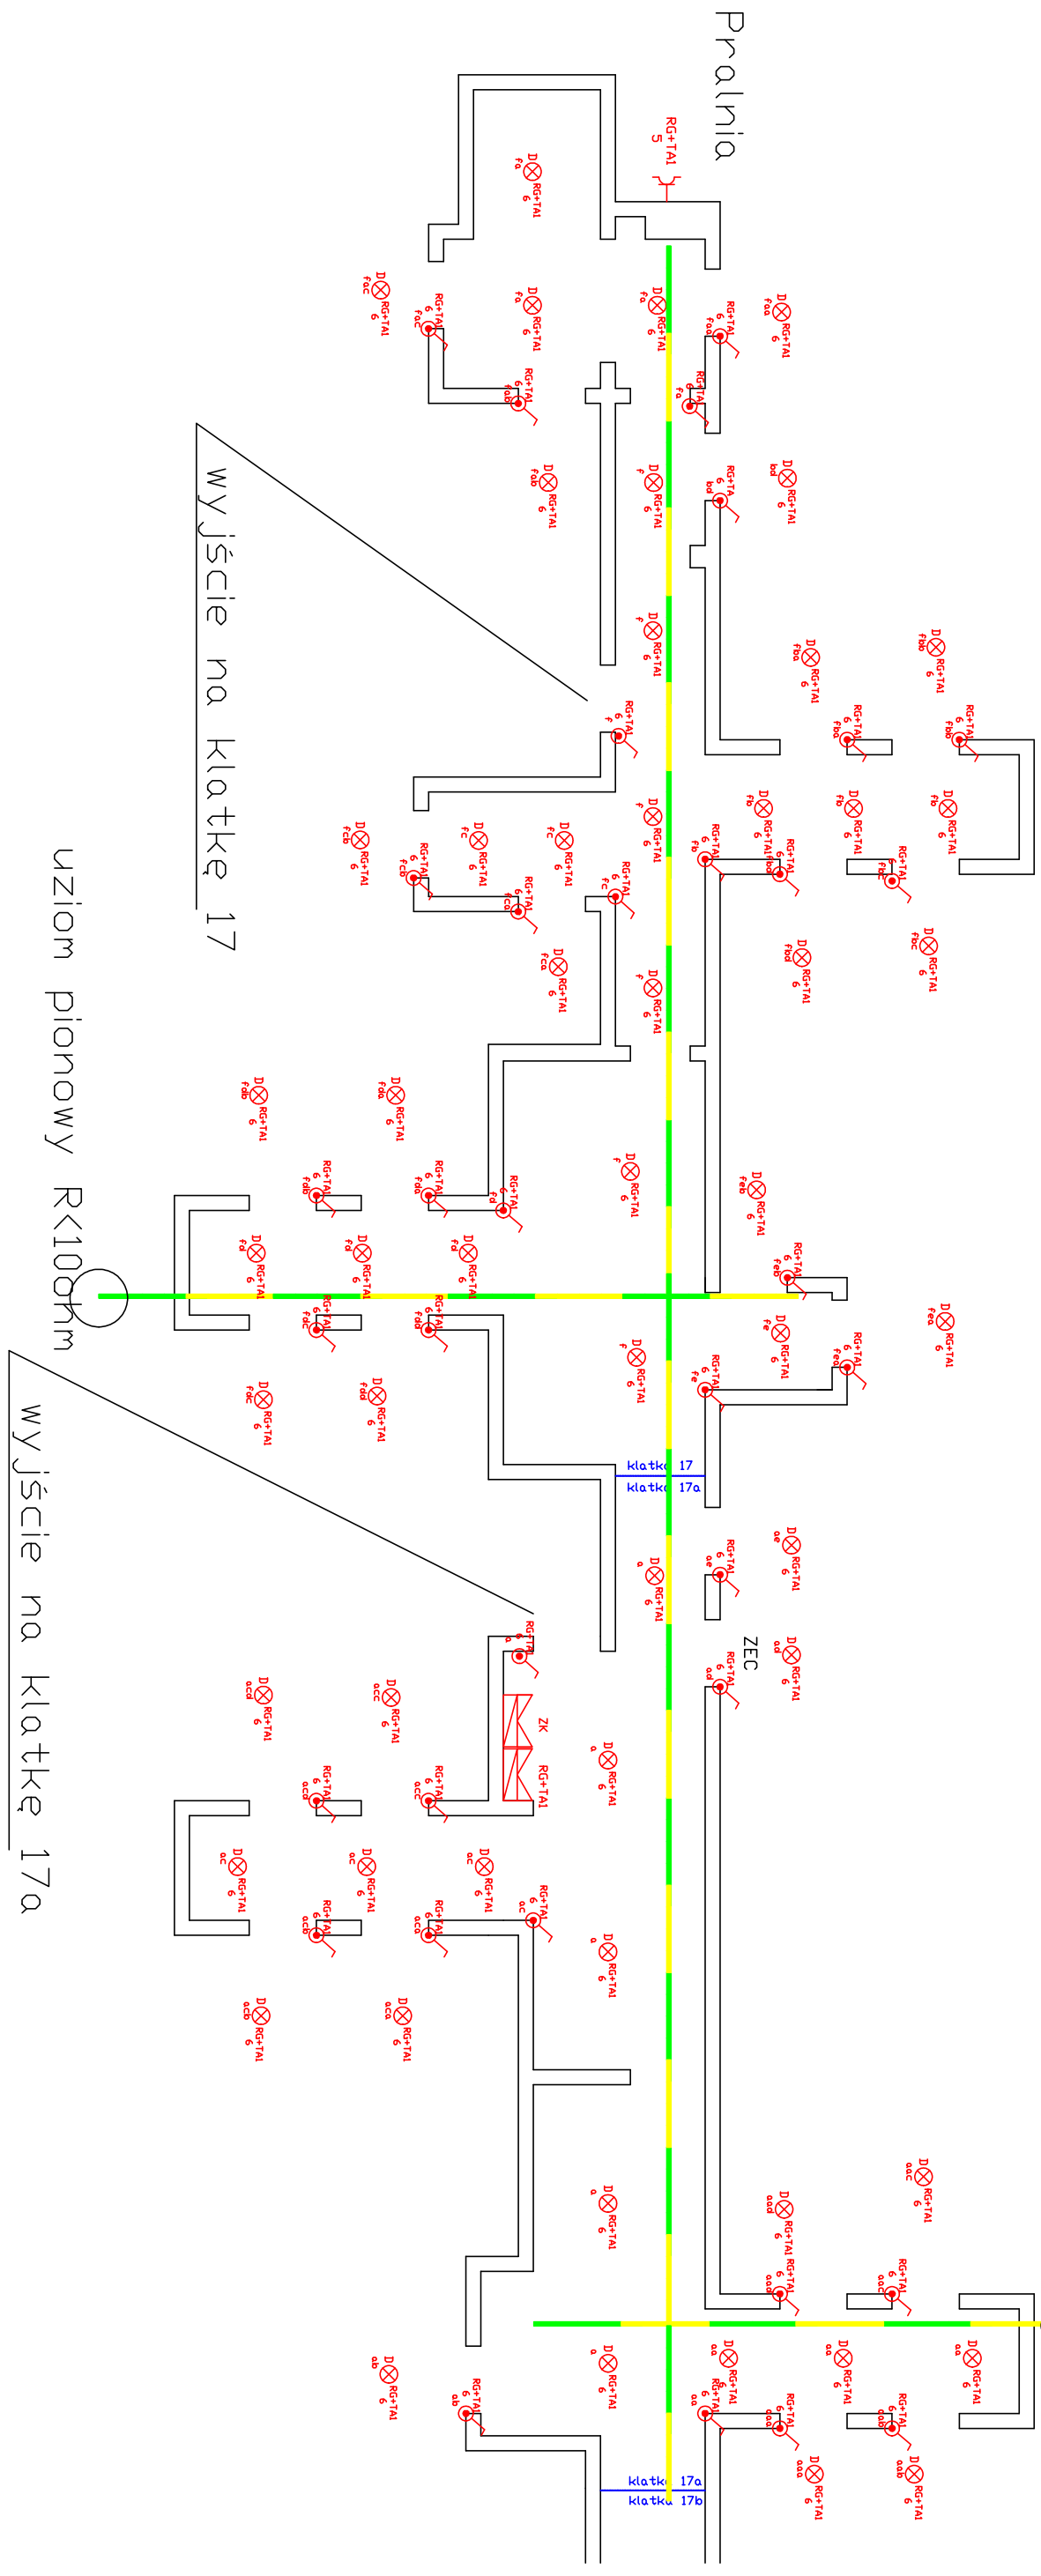

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLI

- łącznik p/t krzyżowy szczelny IP54
- łącznik p/t schodowy szczelny IP54
- łącznik p/t 1-biegunowy szczelny IP54
- pion instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- wypust zasilaający odbiory
- główna szyna uziemiająca
- zacisk uziemiający
- instalacja uziemiająca Lx20 10mm²
- bednarka FeZn 25x4 mm
- rozdzielnia elektryczna

Należy wykonać połączenia wyrównawcze metalowych elementów rur gazowych i wodnych (przy wodomierzach)

- gniazdo szczelne IP54 z pokrywą 16A/2
- wypust oświetleniowy sufitowy z czujnikiem ruchu
- wypust oświetleniowy ścienny
- oprawa RS 10-3L 60W E27 prod. STEINEL
- oprawa CONCEPT A 26W IP65 z lampą jarzeniową PL-C 26W
- oprawa AYR71 18W IP44 "numer administracyjny" z lampą TC-L 2G11 18W prod. ENSTD
- oprawa żarowa kanałowa typu AEP 60W
- pierwsza lampa oznacza łącznik zasilaający drugą jest oznaczeniem przyporządkowującym bezpośrednio z rozdzielni

ELENET SERVIS MACIEJ PIDTROWSKI 59-220 LEGNICA UL. Kilińskiego 2 e-mail: biuro@elnetserwis.pl tel. 607-925-122		
Dobrycie Budynek mieszkalny w m. Głogów ul. Wojska Polskiego 17-17e	Tytuł rysunku: Rzut instalacji elektrycznych w płynicach klatek 17-17a	
Inwestor: ZGM W GŁOGOWIE ul. Poczdamska 1 67-200 Głogów	Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Skala: ---
Projektant: STANISŁAW SIOMEK upr nr 28/92/LW	Podpis:	Data: 09 2013
		Nr rys: 01-1/E