Klatka 15

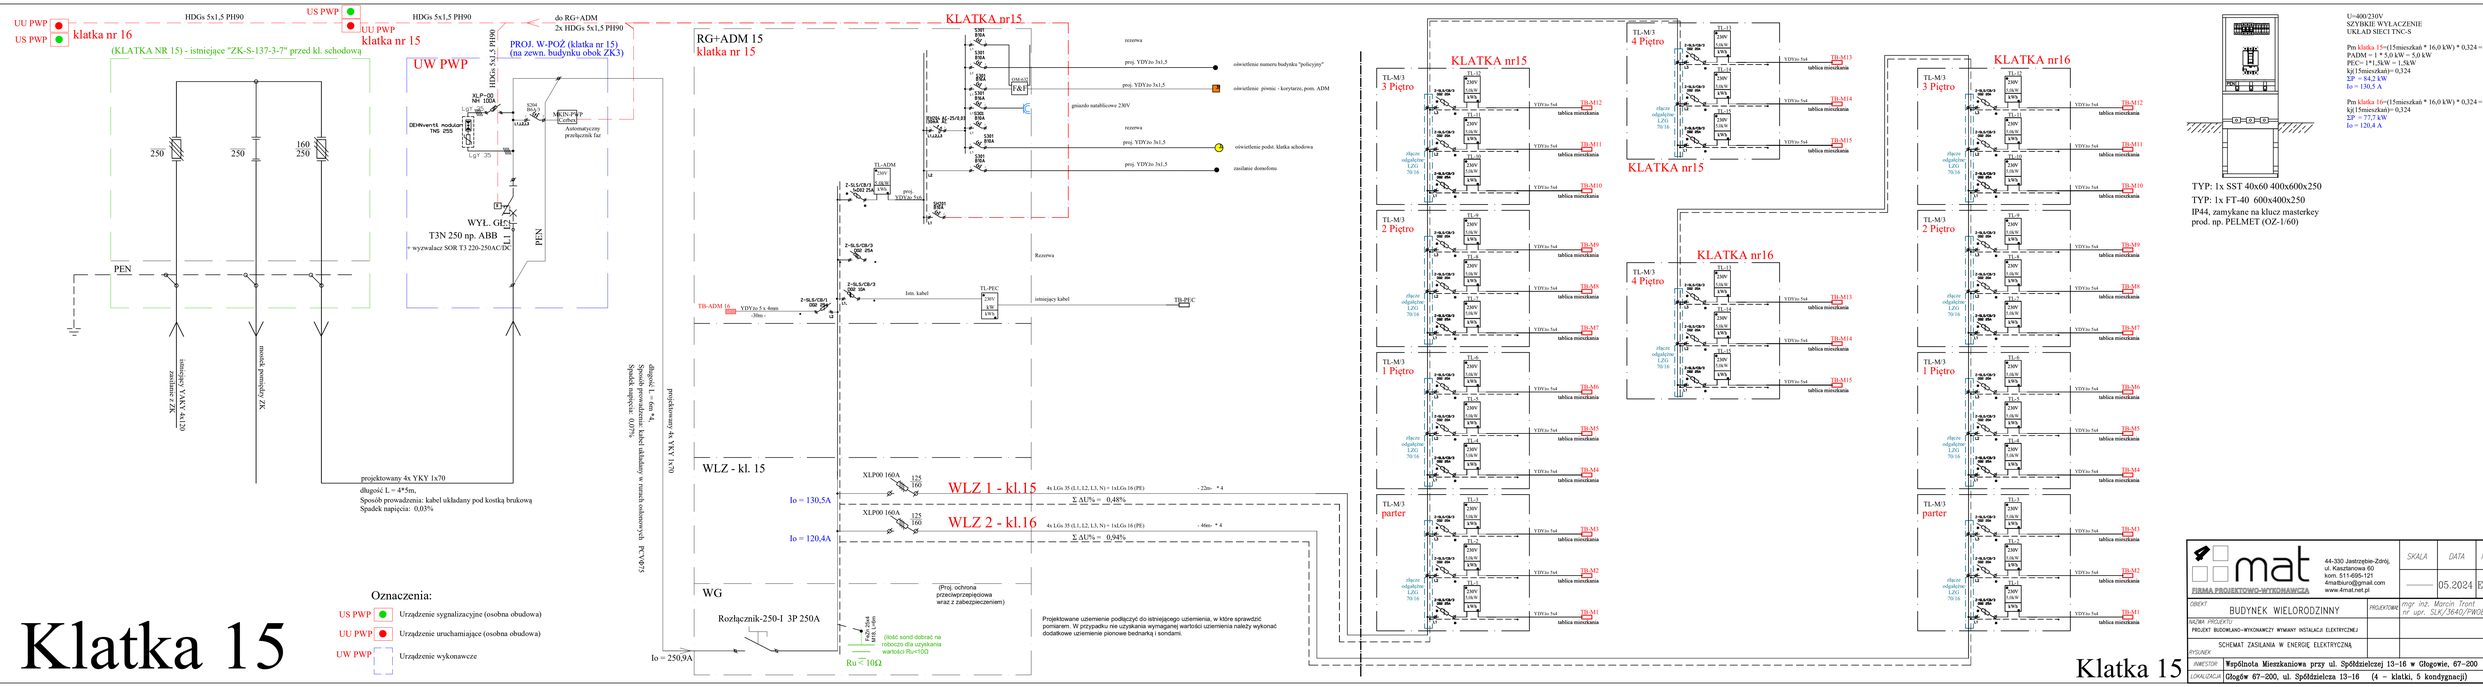

TYP: 1x SST 40x60 400x600x250

TYP: 1x FT-40 600x400x250
IP44, zamykane na klucz masterkey
prod. np. PELMET (OZ-1/60)

U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TNC-S

Pm klatka 15=(15mieszkań * 16,0 kW) * 0,324 = 77,7 kW
PADM – 1 * 5,0 kW = 5,0 kW
PEC= 1*1,5kW = 1,5kW
kj(15mieszkań)= 0,324
ΣP = 84,2 kW
Io = 130,5 A

Pm klatka 16=(15mieszkań * 16,0 kW) * 0,324 = 77,7 kW
kj(15mieszkań)= 0,324
ΣP = 77,7 kW
Io = 120,4 A

mat
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
44-330 Jastrzębie-Zdrój,
ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl

SKALA	DATA	NR RYS.
———	05.2024	E-03/2

OBIEKT	BUDYNEK WIELORODZINNY
BRANŻA / PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/7640/PWOE/11
RYSUNEK	SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Spółdzielczej 13-16 w Głogowie, 67-200
LOKALIZACJA	Głogów 67-200, ul. Spółdzielcza 13-16 (4 – klatki, 5 kondygnacji)

Klatka 15